


Půdorys 1.N.P. 1:50

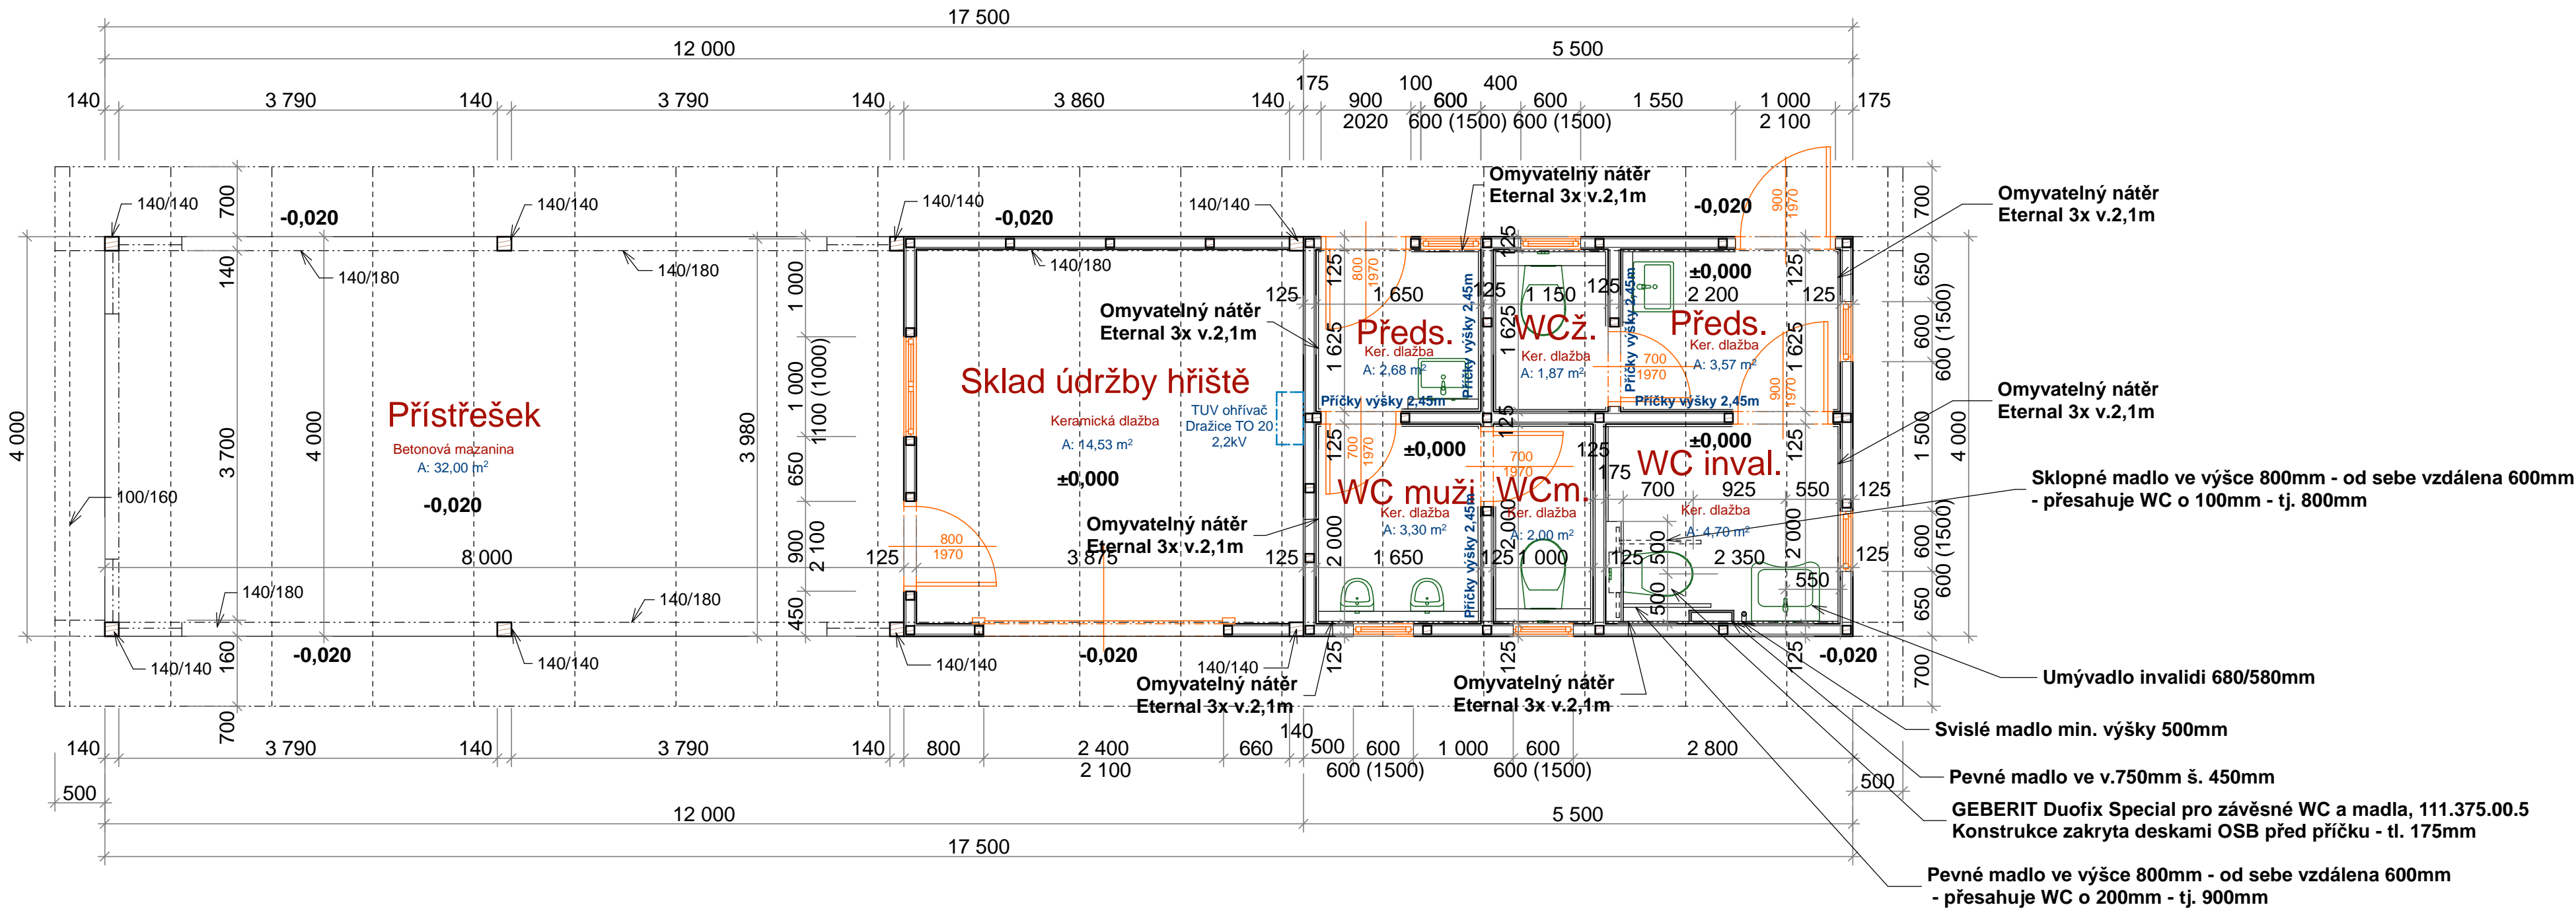

WC invalidi :

Vchodové dveře do WC a do předsínky - plné 900/1970mm opatřeny vodorovným madlem na opačné straně závěsů ve výšce 800-900mm. Dveře zámek umožňující otevření z vnější strany v případě nějakého problému invalidního člověka. Stěny po konstrukční stránce umožňují kotvení opěrných madel v různých polohách o nosnosti 150kg.

WC zavěšené Geberit , umývatko, věšák v. 1,2m a odpadkový koš. Záchodová mísa musí být osazena v osové vzdálenosti 500mm od boční stěny, mezi čelem záchodové mísy a zadní stěnou kabiny musí být nejméně 700mm. Výška horní hrany záchodové mísy 460 mm nad podlahou. Splachování musí být umístěno na straně, ze které je volný přístup k záchodové míse, v max. výši 1,2m nad podlahou. V dosahu ze záchodové mísy a to ve výšce 600-1200mm nad podlahou a také v dosahu z podlahy a to ve výšce 150mm nad podlahou musí být ovladač signalizačního systému nouzového volání (doporučeno - zvonek na fasádě objektu - není trvalá obsluha) Umývadlo musí být opatřeno mísicí pákovou baterií.

Po obou stranách záchodové mísy musí být madla ve vzájemné vzdálenosti 600mm a ve výšce 800mm nad podlahou. U záchodové mísy přístupné jen z jedné strany , musí být madlo na straně přístupu sklopné a záchodovou mísu musí přesahovat o100mm. Madlo na opačné straně záchodové mísy musí být pevné a záchodovou mísu musí přesahovat o 200mm. Vedle umývatka musí být alespoň jedno svislé madlo délky nejméně 500mm. Zrcadlo vychýleno od svislé roviny o 10 stupňů. Páka sklápění nesmí vystupovat do prostoru. U pevného zrcadla musí být spodní strana ve výši max. 900mm a horní hrana ve výši min. 1800mm. Vzhledem k požadavku na umístění splachovacího zařízení po straně záchodové mísy, požadavek osazení keramického závěsného klozetu se sedátkem bez poklopu včetně montážního prvku se splachovací nádrží a oddáleným pneumatickým splachováním dotykovým na boční zeď - Geberit Duofix s integrovaným úchytným panelem pro opěrná madla pro staticky bezpečnou montáž závěsných WC pro osoby používající invalidní vozíky. WC mísu lze namontovat do výšky 46 cm od podlahy. Vnitřní prostory v 1.NP nebudou mít prahy vyšší než 20mm. Nášlapná vrstva musí mít součinitel smykového tření nejméně 0,5

Vnější parkovací místo vyhrazené 3,5 x 5m - dopravní značení svislé a vodorovné.

LEGENDA

**SKLADBA OBVODOVÉ STĚNY Z VNITŘNÍ STRANY**  
Desky Sterling OSB 22B - 4PD tl. 12,5mm - opatřeny omyvatelným nátěrem ETERNAL 3x  
Dřevěná nosná konstrukce 100/100mm - smrk (dutý prostor doporučeno odvětrat)  
Desky Sterling OSB 22B - 4PD tl. 12,5mm  
Tmel FERMACELL POWERPANEL  
Lepicí a stěrková hmota Weber tmel 700  
Výztužná síťovina VERTEX R131  
Podkladní nátěr Weber.ps podklad UNI  
Tenkovrstvá probarvená omítka Weber.pas extraClean - světlý okr (odstín upřesní stavebník)

PROJEKTANT:	Ing. Vladislav Hruška, 340 34 Plánice čp. 266 Mobil: 604 57 10 20 , E-mail: hruskavl@cbox.cz	IČ: 11614803 ČKAIT: 0200443
STAVEBNÍK:	Obec Únětice, 336 01 Únětice čp. 6	DATUM: 6 /2020
AKCE:	Sociální zařízení pro sportovci K.ú. Únětice u Blovic p.č. 84/2	Dokumentace pro ohlášení stavby
Půdorys 1.N.P.		Měřítko: 1:50 Číslo výkr. 2