


Elektrorozvaděč RB - schéma

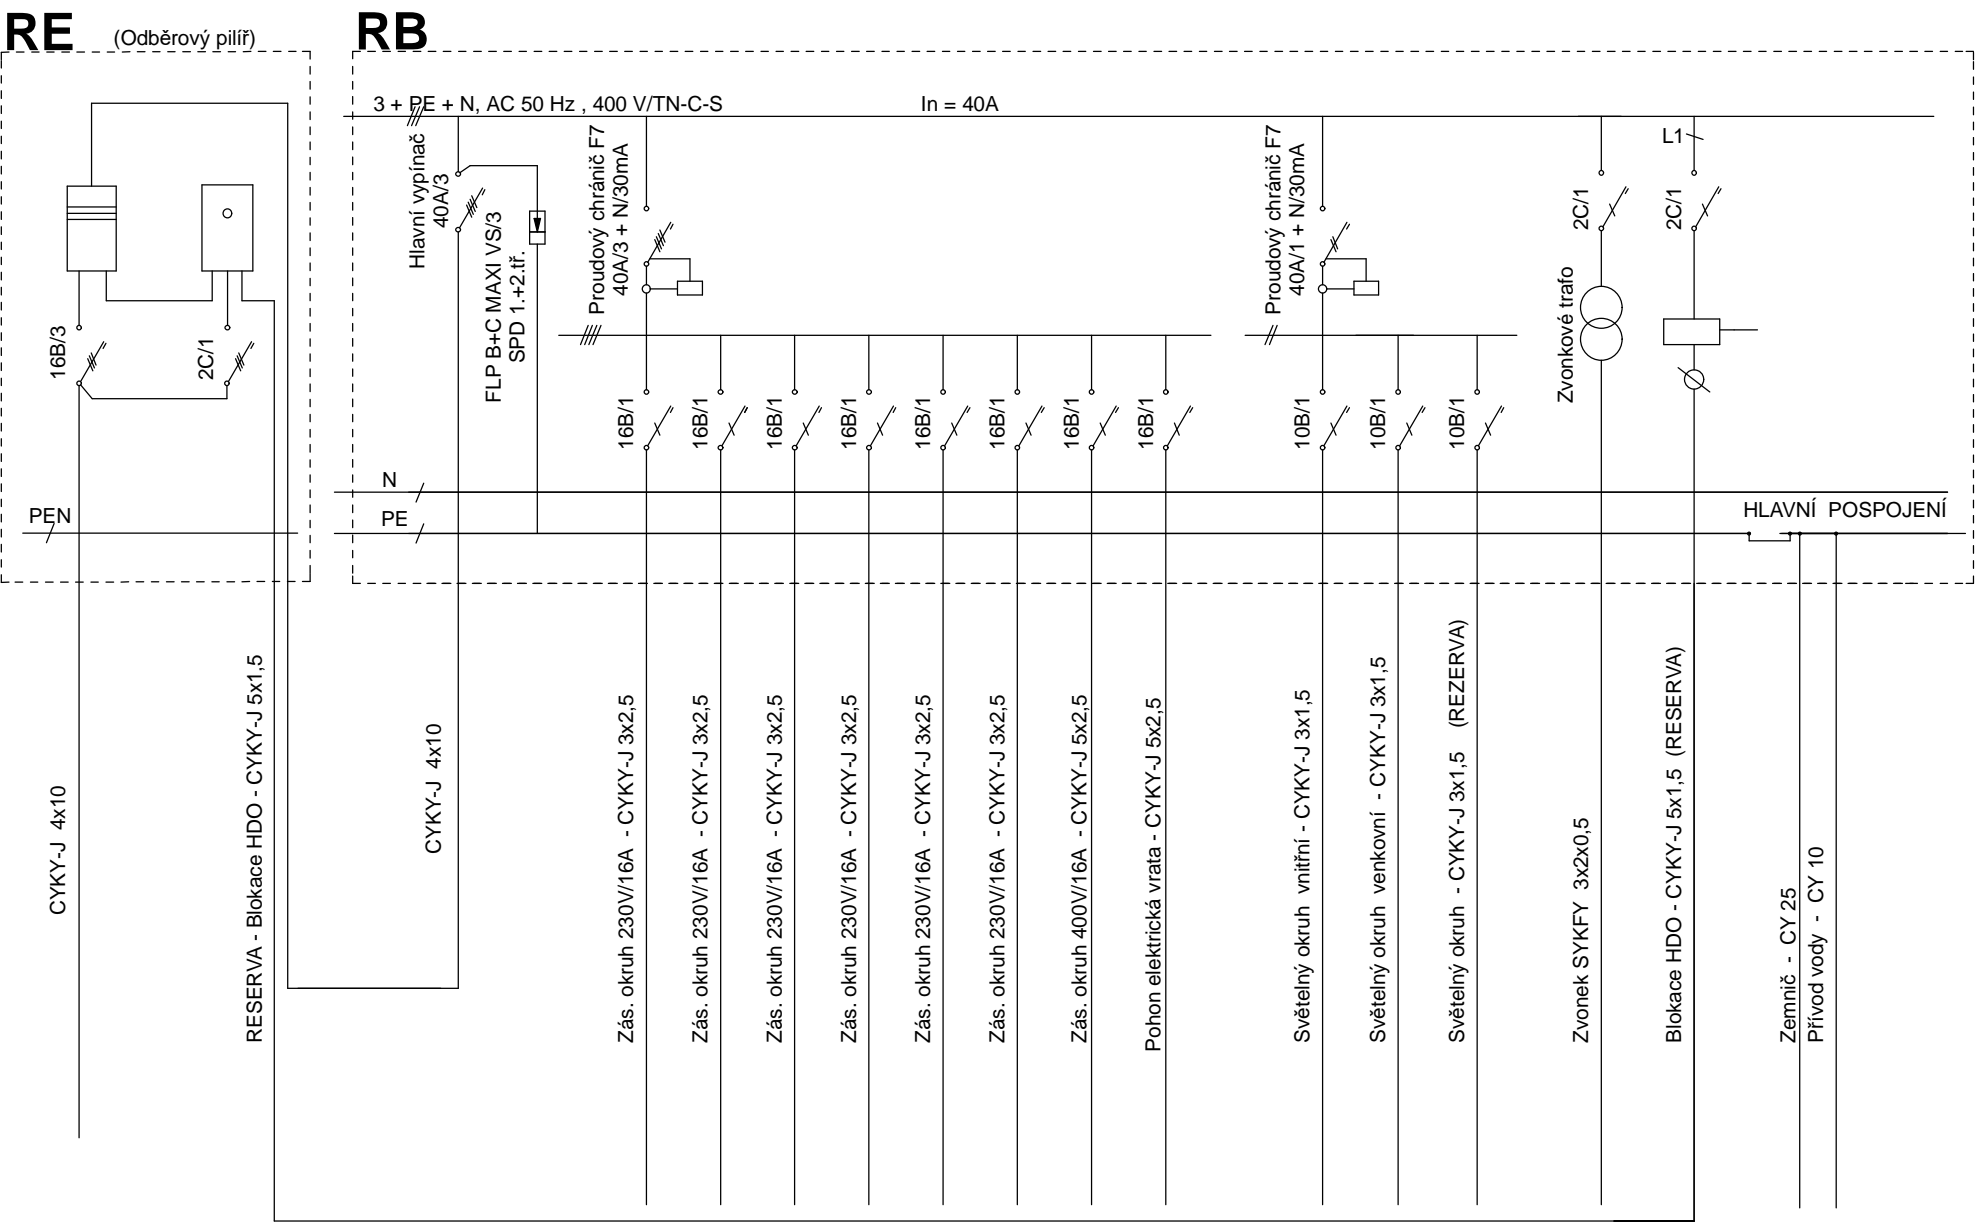

Napětí: 3 NPE stř. 50 Hz, 400V/TN-C-S

- Ochrana:
- automatickým odpojením vadné části od napájení pomocí nadproudového jističího prvku v síti TN
 - proudovým chráničem,
 - doplňkovým pospojováním.

| | | |
|--------------------------|---|------------------------------------|
| PROJEKTANT: | Ing. Vladislav Hruška, 340 34 Plánice čp. 266 Mobil: 604 57 10 20 , E-mail: hruškav1@cbox.cz | IČ: 11614803 ČKAIT: 0200443 |
| STAVEBNÍK: | Obec Únětice, 336 01 Únětice čp. 6 | DATUM: 6 /2020 |
| AKCE: | Sociální zařízení pro sportoviště K.ú. Únětice u Blovic p.č. 84/2 | Dokumentace pro ohlášení stavby |
| Elektrorozvaděč - schéma | | Měřítko: 1:50 Číslo výkr. 14 |