


Púdorys 1.N.P. - ELEKTROINSTALACE 1:50

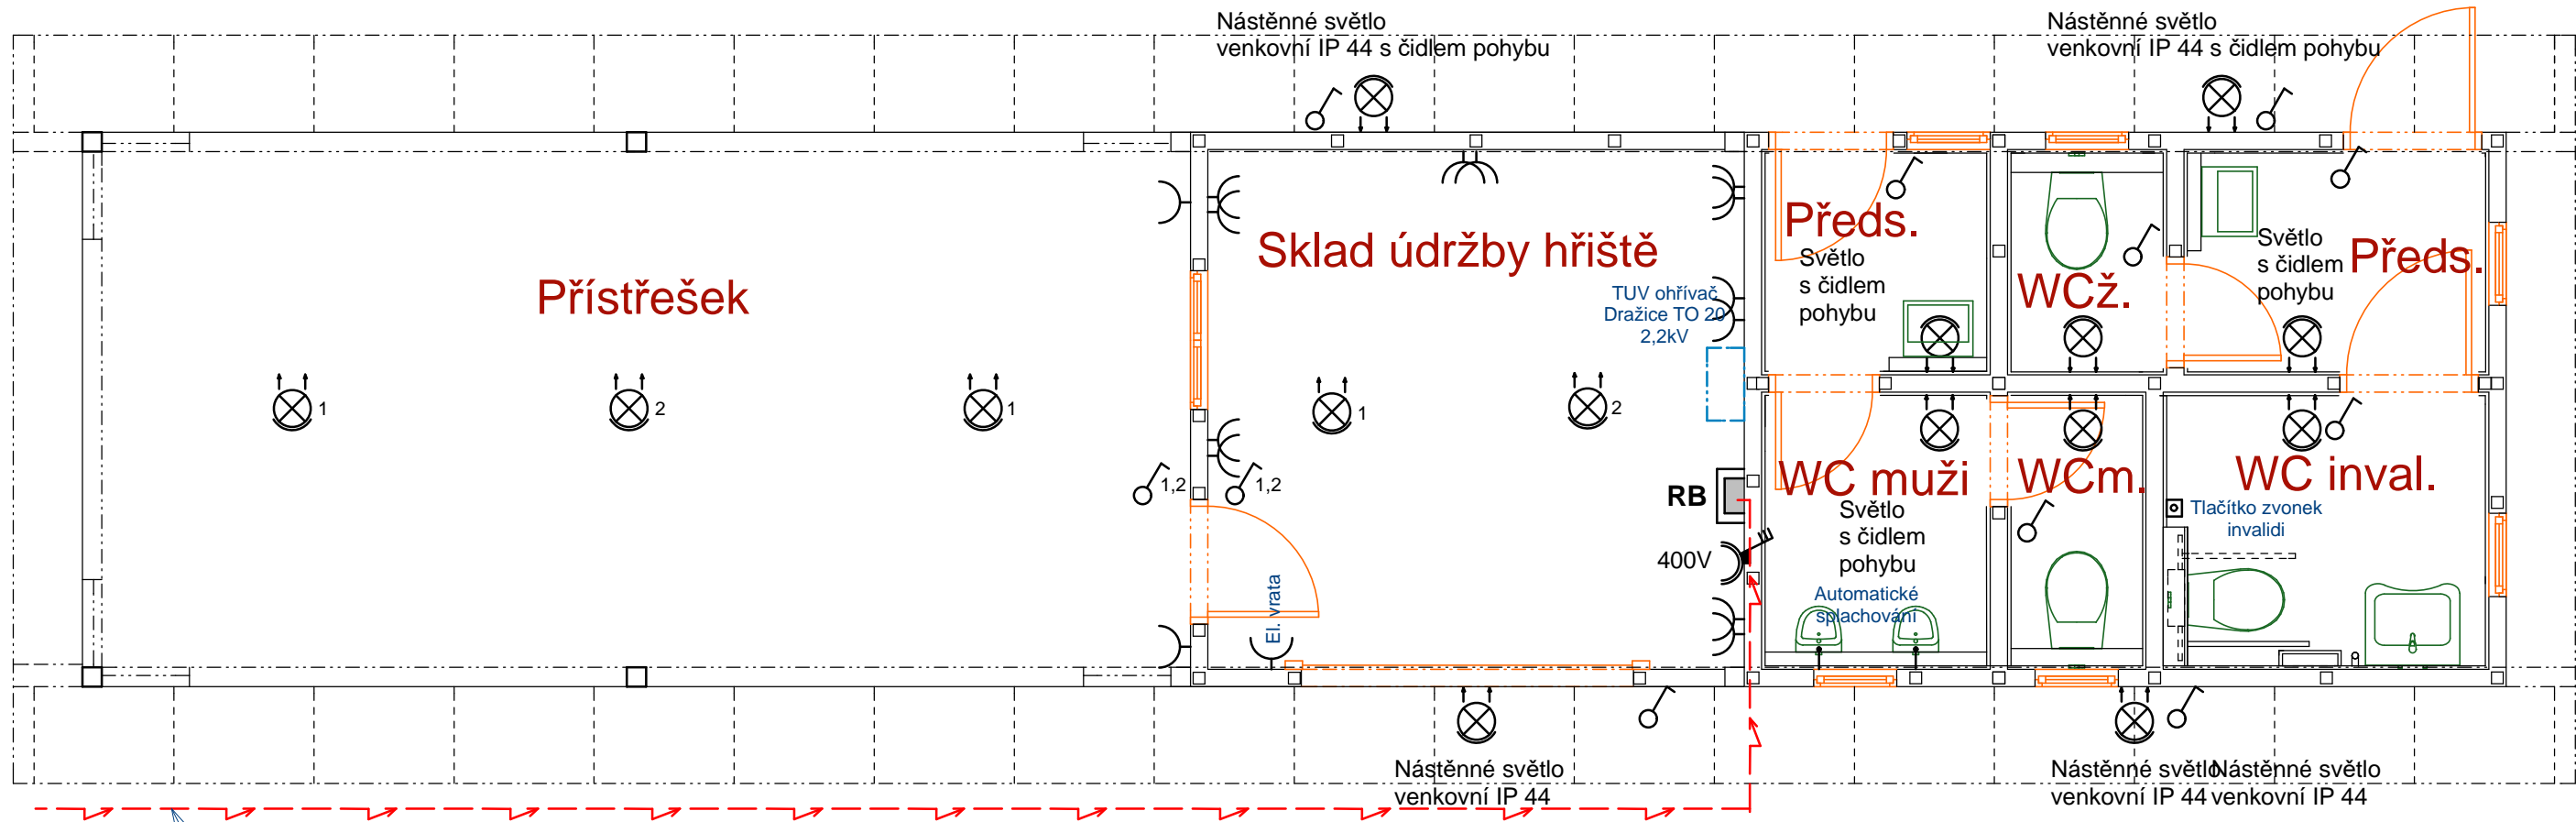

Prívod z elektromerového piliře do rozvaděče
RD - CYKY-J 4x10 + CYKY-J 5x1,5 (HDO)
v chrániče kopoflex d=50mm

Napětí: 3 NPE stř. 50 Hz, 400V/TN-C-S

Ochrana:

- automatickým odpojením vadné části od napájení pomocí nadproudového jističího prvku v síti TN
- proudovým chráničem,
- doplňkovým pospojováním.

PROJEKTANT:	Ing. Vladislav Hruška, 340 34 Plánice čp. 266 Mobil: 604 57 10 20 , E-mail: hruuskavl@cbox.cz	IČ: 11614803 ČKAIT: 0200443
STAVEBNÍK:	Obec Únětice, 336 01 Únětice čp. 6	DATUM: 6 /2020
AKCE:	Sociální zařízení pro sportoviště K.ú. Únětice u Blovic p.č. 84/2	Dokumentace pro ohlášení stavby
Púdorys 1.N.P. - ELEKTROINSTALACE		Měřítko: 1:50 Číslo výkr. 12